

Informe de Ensayo

OT N°101 - 26742 Único
Página 1 de 2

Fecha de Informe: 19/09/2016


Solicitante

ACCESS FLOOR S.A.

Guido 1953 – Piso 4° Dpto. 10 - (1119) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Elemento

Una (1) muestra de alfombra, identificada por el solicitante como: “Alfombra modular de boucle 100% Nylon 6 con backing de PVC. Medidas de cada módulo 50 cm x 50 cm. Modelo JNP-03”.

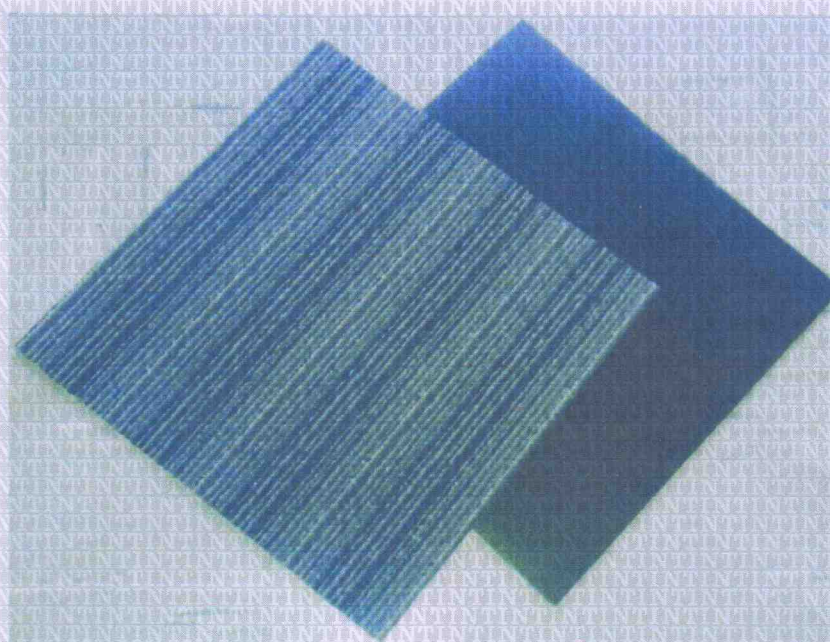

Determinaciones requeridas

Determinación de la Inflamabilidad con pequeñas llamas Método de la Pastilla.

Fecha de Recepción


18/08/2016

Fecha de ensayo

15/09/2016

Metodología empleada

El ensayo de Inflamabilidad con pequeñas llamas: Método de la Pastilla se realizó de acuerdo a la Norma IRAM-INTI-CIT G 77007/1985: Alfombras y otros recubrimientos textiles. Método de determinación de la resistencia a la inflamación por la técnica de la tableta de Hexametilentetramina a temperatura ambiente”. El criterio de aceptación adoptado es el de la Norma ASTM D 2859-04: “Standard Test Method for Ignition Characteristics of Finished Textile Floor Covering Materials”


Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización escrita del INTI. Los resultados consignados se refieren exclusivamente a los elementos recibidos, el INTI y su Centro de Investigación y Desarrollo en Construcciones declinan toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciera de este informe.

Instituto Nacional de Tecnología Industrial

www.inti.gov.ar
consultas@inti.gov.ar
0800 444 4004

Parque Tecnológico Miguelete
Avenida General Paz 5445
Casilla de Correo 157
B1650WAB San Martín,
Buenos Aires, Argentina
Teléfono (54 11) 4724 6200
E-mail construcciones@inti.gov.ar

